











Entrauchungsleitung für RWA Rauchdruckkanäle für RDA



Baulicher Brandschutz





Wenn Du das Wichtigste schützen willst, machst Du keine Kompromisse

Deshalb bieten wir baulichen Brandschutz - RICHTIG.SICHER. Wir unterstützen Sie in allen Bauphasen und tragen damit zu einer durchgehenden Qualitätssicherung bei.



Bauphase 1: Vorprojekt

Aus 150 VKF-Anerkennungen raten wir Ihnen zur besten Brandschutzmassnahme für Ihren spezifischen Fall.

Je früher Sie mit uns sprechen, desto günstiger wird der Brandschutz. Qualität beginnt bei der ersten Idee.



Bauphase 2: Bauprojekt

Mit unseren Zeichnungsdateien oder BIM-Objekte erstellen Sie einfach korrekte Pläne. Jeder Beteiligte weiss dann, was er erhält oder was er zu tun hat. Wir kontrollieren Ihre Pläne und geben sie frei. Nur richtige Pläne garantieren eine qualitative Ausführung.



Bauphase 3: Ausschreibungen

Vorbereitete Texte erleichtern Ihnen die Ausschreibung. Damit definieren Sie einfach und schnell, Ihre Anforderungen. Richtige Ausschreibungen verhelfen zu günstigen und vergleichbaren Angeboten in der erforderlichen Qualität ohne Mehrkosten.



Bauphase 4: Fertigung und Lieferung

Sie erhalten von uns das richtige Brandschutzmaterial oder vorproduzierte Fertigteile, damit die Installation rasch und kostengünstig stattfinden kann und Ihre Brandschutzlösung zuverlässig Feuer, Rauch und Hitze Stand hält.



Bauphase 5: Ausführung

Wir sind nicht weg, nachdem wir Lösung und Material verkauft haben. Wir begleiten die Installation und beantworten Fragen zur Montage und helfen bei unvorhergesehenen Details, dass der Brandschutz seine Aufgabe zuverlässig erfüllen wird.



Bauphase 6: Qualitätskontrollen

Dank unserer Baustellenbegleitung führen wir gleichzeitig auch eine Sicht-Qualitätskontrolle durch und lassen allfällige Fehler sofort korrigieren, damit Ihre Brandschutzlösung RICHTIG.SICHER. eingebaut wird.



Bauphase 7: Bestätigung

Nachdem alles RICHTIG. SICHER. installiert ist, erhalten Sie von uns eine Systemhalter- / Ausführungsbestätigung. Alle Beteiligten haben nun die Sicherheit, dass der bauliche Brandschutz von Promat vorschriftsgemäss eingebaut ist und dass er im Ernstfall zuverlässig funktionieren wird.





KISPI Kinderspital, Zürich

Bildquelle: Kinderspital Zürich



The Circle

Bildquelle: Flughafen Zürich AG



AIG Aéroport International de Genève

Bildquelle: GVA



Überbauung Suurstoffi, Rotkreuz

Bildquelle: Zug Estates



Swiss Re Next, Zürich

Bildquelle: Promat AG



SPZ, Nottwil

Bildquelle: Aregger AG



Roche-Turm (Bau 1 + 2), Basel

Bildquelle: wiedenmeier.ch



Prime Tower, Zürich

Bildquelle: primetower.ch



Wirtschaftlich - erstklassig





Planerfreundlich



Wirtschaftlich



Energieeffizient



Hygienisch



Ökologisch



Platzsparend



Montagefreundlich



Brandschutz







Akustik - Schallreduktion

PROMATECT®-Leitungen reduzieren den Schall ganz ohne Schalldämmfolie oder Dämmmaterial.

Raum zu Raum $D_{enw} \approx 33 \text{ dB (Kanal } 1.32 \text{ x } 1.07 \text{ m, } 10 \text{ m}^2 \text{ Wand)}$

Raum zu Raum $R_w \approx 25 \text{ dB (Kanal } 1.32 \text{ x } 1.07 \text{ m)}$



Ausbildung - Brandschutzkurse

Die massgeschneiderten Brandschutzkurse von Promat verbinden Theorie und Praxis, für hochwertige Bauleistungen und professionelle Arbeitsergebnisse.

www.promat.ch/brandschutzkurse









Steigern Sie Ihre Produktivität und downloaden Sie unsere kostenlosen Ausschreibungen, ganz ohne Registrierung.





Die BIM-Lösungen von Promat lassen sich schnell und einfach in Ihr REVIT-Projekt integrieren. Testen Sie die automatische Berechung der Abhänger und Traversen, sowie die www.promat.ch/bim Warnung bei Übergrösse und die Teileliste mit Materialauszug.







Brandschutz

Ausschreibung

VKF anerkannte Brandschutzeigenschaften, klassifiziert nach EN 13501-4, geprüft nach EN 1366-8.





Digitaler Brandschutzplaner

Sie erhalten alle notwendigen Informationen ohne Registrierung

https://brandschutzplaner.promat.ch/ventilation







Druckverlust durch Rohrreibung

Bestimmen Sie Druckverluste und Strömungsgeschindigkeiten ganz einfach mit dem Brandschutzplaner von Promat. Die mit Sahlblechkanälen vergleichbaren Rohrreibungszahlen λ (Lambda) und Werte für Einzelwiderstände ζ (Zeta) wurden von der Universität Gent nachgewiesen.



Erdbeben - Seismic

Auch in der Schweiz kann es zu Erdbeben kommen.

 $\label{promate} PROMATECT \^{\ } - Leitungen \ funktionieren \ auch \ nach \ einem \ Erdbeben.$



Grundsätzlich brauchen Promat®-Leitungen keine Kompensatoren.

Bei übermässigen Bewegungen, empfehlen wir Kompensatoren einzubauen.

Für diese spezielle Fälle sind Kompensatoren nachgewiesen.





Hygiene

PROMATECT®-Luftkanäle sorgen für saubere Innenraumluft über die SIA 382 hinaus. Diese erfüllen die Richtlinie zur Hygiene in Lüftungsanlagen und Klimageräten nach SWKI VA 104-01 und VDI 6022:2018.

Zudem sind die Brandschutzplatten frei von VOC und erfüllen die höchste Stufe an Lufthygiene A+ nach EN ISO 16000.



Aus hygienischen Gründen und zwecks Reinigung ist Küchenabluft in Stahlblechkanälen zu führen.





Luftdichtheitsklasse - Leckage

PROMATECT*-Kanalstücke erreichen höchste Dichtheitsklassen, durch hochwertige Materialien und saubere Verarbeitung. Beachten Sie, dass höhere Dichtheitsklassen auch höhere Installationskosten nach sich ziehen können.





Okologie - Nachhaltigkeit

Die okölogisch und nachhaltig produzierten Promat Brandschutzplatten sind mit diversen Nachweisen z.B. EPD - Ökobilanz, Green Building, etc. ausgestattet.



Wärmedämmung - Taupunkt - Kondensat

PROMATECT®-Luftkanäle isolieren gut (λ 0.09 - 0.1 W/m²K), schützen vor Kondensat und reduzieren Kosten.



Entrauchungskanäle von Promat erfüllen höchste Anforderungen und sind auch für Rauchdruckanlagen (RDA) geeignet.

- Wirtschaftlichkeit (Gesamtkosten und Energieeffizienz)
- Planungshilfen
- Feuerwiderstände El 30 El 120 "multi" (EN klassiert und VKF anerkannt)
- Leistungserklärung gemäss CE-Produktnorm EN 12101-7 für werksgefertigte Kanalstücke.

Wählen Sie die wirtschaftlichste und sicherste Lösung.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!


Es gibt 2 Arten von Entrauchungsleitungen

Einzelabschnitt "single compartment"

Wenn der Brandabschnitt direkt ins Freie entraucht wird, darf diese Lösung gewählt werden. Dieser Kanal darf nicht durch andere Brandabschnitte geführt werden.



Einzelabschnitt wird nach EN 1366-9 auf eine reduzierte Brandtemperatur geprüft, die Wärmedämmung (I) wird nicht gemessen.

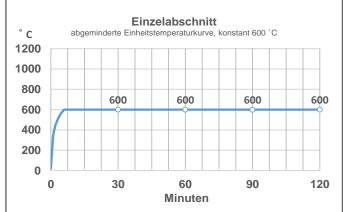


Nicht alle Stahlblechkanäle erfüllen dies, nur wenige erfüllen die EN 1366-9.

Mehrfachabschnitt "multi compartment" Wird der Entrauchungskanal durch andere Brandabschnitte geführt, ist diese Lösung zu wählen. Damit wird ein entzünden im anderen Brandabschnitt verhindert.



Mehrfachabschnitt wird nach EN 1366-8 geprüft, die Wärmedämmung (I) muss eingehalten werden.

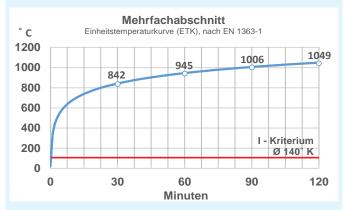

Nur Brandschutzplattensysteme sind zugelassen. Aktuell sind nach VKF keine Stahlblechkanäle für diese Anforderung anerkannt.

Kombination mit Lüftung

Entrauchungen und Lüftungen unterliegen unterschiedlichen Normen.

Durch die einzigartige bauweise von Promat[®] können **Entrauchungen** und **Lüftungen** problemlos miteinander kombiniert werden. Nutzen Sie die Synergien mit Promat[®] und **sparen Sie bares Geld.**





Entrauchungsleitungen selbstständig

Brandschutz		Dicke	Gewicht	Abmessung		Max.	Max. Länge		Durch-	Druck	1 - 3
nach EN 13501-4	KonstrNr.			VKF	Alternative	Abhänge- abstand	Abhänger (ungeschützt)	Einbauten	führungen		seitig
13501-4		[mm]	[kg/m²]		x Höhe n]	[mm]	[mm]			[Pa] **	*
EI 30 (v _e h _o i ↔ o) - S	PROMATECT-L500 Konstr. 475-5	25	± 15	≤ 1.25 x 1.00 VKF-Nr. 30491	auf Anfrage	1250	1500	Revisions- öffnung 600x600	MBW Massivdecke LBW	-1000 +500	-
EI 60	PROMATECT-L500 Konstr. 475-5	30	± 17	≤ 1.25 x 1.00 VKF-Nr. 30492	* ≤2.30 x 0.85 (h _o)	1250	1500		MBW Massivdecke LBW	-1500 +500	auf Anfrage
$(v_e h_o i \leftrightarrow o) - S$	PROMATECT-LS Konstr. 477	35	± 20	≤ 1.25 x 1.00 VKF-Nr. 26880	* ≤2.425 x 1.00	1250	1500		MBW Massivdecke LBW	-1500 +500	auf Anfrage
El 90 (h₀i⇔o)-S	PROMATECT-LS Konstr. 477	35	± 20	≤ 1.25 x 1.00 VKF-Nr. 26881	* ≤2.425 x 1.00	1250	1500	Revisions- öffnung 600x600	MBW Massivdecke LBW	-1500 +500	auf Anfrage
	PROMATECT-LS Konstr. 477	40	± 22	≤ 1.25 x 1.00 VKF-Nr. 26882	* ≤2.425 x 1.00	1250	1500	Revisions- öffnung 600x600	MBW Massivdecke LBW	-1500 +500	auf Anfrage
El 90 $(v_e h_o i \leftrightarrow o) - S$	PROMATECT-AD Konstr. 475	40	± 22	≤ 1.25 x 1.00 VKF-Nr. 26877	≤ 1.80 x 1.00 VKF-Nr. 40027	1250	1500		MBW Massivdecke LBW	-1500 +500	-
	PROMATECT-L500 Konstr. 475-5	40	± 22	≤ 1.25 x 1.00 VKF-Nr. 30494	≤ 1.80 x 1.00 VKF-Nr. 40028	1250	1500		MBW Massivdecke LBW	-1500 +500	-
EI 120 (v _e h _o i ↔ o) - S	PROMATECT-L500 Konstr. 475-5	50	± 27	≤1.25 x 1.00 VKF-Nr. 30495 ≤1.80 x 0.90 VKF-Nr. 40029	* ≤2.30 x 0.85 (h _o)	1250	1500	Revisions- öffnung 600x600	MBW Massivdecke LBW	-1500 +500	auf Anfrage

Für die Herstellung und Montage der folgenden Konstruktionen sind alle gültigen Normen und Richtlinien zu beachten. Dies gilt auch für den Korrosionsschutz bei Stahlbauteilen.

Inhaltsverzeichnis

4-seitige Kanäle Konstruktions-Nr.		PROMAT		PROMATI 475		PROMATECT-LS 477	
KOTISTI UKTIOTIS-IVI.		El 90		El 30 - El 120		EI 60 - EI 90	
		Detail	Seite	Detail	Seite	Detail	Seite
Querschnitt + Druck	≤1250x1000 mm	A	8	A	8	A	8
	≤1800x 900 mm	-	-	А	8	-	-
	≤1800x1000 mm	А	8	-	-	-	-
	≤2300x 850 mm	-	-	Q	13	-	-
	≤2425x1000 mm	-	-	-	-	R	14-15
Eckverbindung		В	8	В	8	В	8
Kanalstoss		В	8	В	8	В	8
Aussteifung		С	9	С	9	-	-
Wanddurchführung	Massivwand	D	9	D	9	D+E	9
	Leichtbauwand	F	9	F	9	F	9
Deckendurchführung		G	9	G	9	G	9
Geschosshöhe		Н	10	Н	10	Н	10
Lastabtragung		1	10	1	10	1	10
Revisionsöffnung		J	10	J	10	J	10
Entrauchungsklappe		K	10	K	10	K	10
Abhängeabstand		L	11	L	11	L	11
Traversen		M	11	M	11	M	11
Traversenbekleidung		-	-	N	12	-	-
Abhängerlänge		0	12	0	12	0	12
Formteile		Р	12	Р	12	Р	12
1 - 3 seitige Kanäle		PROMAT	TECT-AD	PROMAT		PROMA	
Querschnitt + Druck		-	-	S	16	Т	17

Kontakte Seite 20

Absprache mit Brandschutzbehörde grössere Betriebsdrücke auf Anfrage













Merkmale


- Platzsparende Lösung
- Grosse Querschnitte
- Hohe Betriebsdrücke
- RWA Entrauchung für Mehrfachabschnitte

Nachweis	se V K F	AE	A I	d
VKF-Nr.	30491	EI 30	PROMATECT®-L500	25
	30492	El 60	PROMATECT®-L500	30
	26880	El 60	PROMATECT®-LS	35
	26881	El 90 (h _o)	PROMATECT®-LS	35
	26882	El 90	PROMATECT®-LS	40
	26877 / 40027	El 90	PROMATECT®-AD	40
	30494 / 40028	El 90	PROMATECT®-L500	40
	30495 / 40029	EI 120	PROMATECT*-L500	50

Tabelle 1 - Plattenstärken (d) nach Feuerwiderstand und Befestigungsmittel

		1			Eckverk	Eckverbindung 3			Flächenverbindung 3		
	Material	(d) mm	Kanalabmessung max. Innen (BxH)	Detail	Klammern ca. alle 100 mm	Schrauben ca. alle 200 mm	Muffe (d) mm	Klammern ca. alle 100 mm	Schrauben ca. alle 200 mm		
EI 30	PROMATECT®-L500	25	1250 x 1000 mm	A+B	l ≥ 63	4.2 x 65 (4603T)	10	l ≥ 28	3.9 x 30 (4625)		
EI 60	PROMATECT®-L500	30	1250 x 1000 mm	A+B	l ≥ 63	4.2 x 65 (4603T)	10	l ≥ 28	3.9 x 30 (4625)		
EI 60/90	PROMATECT®-LS	35	1250 x 1000 mm	A+B	l ≥ 63	4.2 x 65 (4603T)	10	l ≥ 28	3.9 x 30 (4625)		
EI 90	PROMATECT®-LS	40	1250 x 1000 mm	A+B	1≥80	4.8 x 90 (4623)	10	l ≥ 28	3.9 x 35 (4625)		
EI 90	PROMATECT®-AD	40	1800 x 1000 mm	A - C	1≥80	4.8 x 90 (4623)	10	l ≥ 38	3.9 x 35 (4625)		
EI 90	PROMATECT®-L500	40	1800 x 1000 mm	A - C	1≥80	4.8 x 90 (4623)	10	l ≥ 38	3.9 x 35 (4625)		
EI 120	PROMATECT*-L500	50	1800 x 900 mm	A - C	1≥80	4.8 x 90 (4623)	10	l ≥ 38	3.9 x 35 (4625)		

Grössere Kanalabmessung auf Anfrage gemäss Detail Q+R.

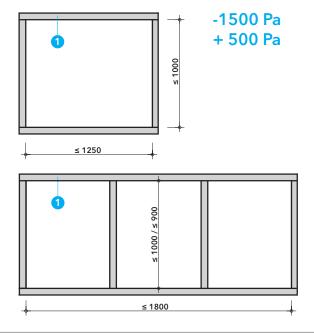

Kanalstoss

Detail A - Standard-Querschnitte

Standard-Querschnitte (b x h), grössere Abmessungen gemäss Detail Q+R.


Brandschutzplatte PROMATECT® d ≥ Tabelle 1








Tabelle 1



Promat





Detail C - Aussteifungen

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 1800×1000 bzw. 1800x900 mm Die Aussteifung ist in Material und Stärke mit der Brandschutzplatte identisch. Die Zwischenräume dienen dem Druckausgleich.

Brandschutzplatte PROMATECT® d ≥ Tabelle 1

Promat®-Kleber K84

3 Stahldrahtklammern oder Schrauben

Detail D - Durchführung Massivwand

Massivwanddurchführungen können unterschiedlich verschlossen werden.

- bis 50 mm mit Mineralwolle

- über 50 mm mit PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III

Der Kanal erhält auf beiden Wandseiten einen umlaufenden Abdeckstreifen aus PROMATECT®, die Materialdicke entspricht der Kanaldicke.

Brandschutzplatte PROMATECT®

d ≥ Tabelle 1

2 Streifen PROMATECT®, d ≥ 1

3 PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III

4 Mineralwolle (RF1), Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Detail E - Durchführung Massivwand PROMATECT*-LS

Bei PROMATECT®-LS Entrauchungsleitungen, welche durch Massivwände führen, wird der Spalt zwischen Wandleibung und Kanal mit Mineral-wolle verstopft. Der Kanal erhält auf beiden Wandseiten einen umlaufenden Abdeckstreifen aus PROMATECT®-LS Dieser Streifen kann direkt an der Wanddurchführung oder aus Schallschutzgründen mit einer Zwischenschicht aus Mineralwolle angeordnet werden.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS d ≥ Tabelle 1

2 Streifen PROMATECT®-LS, d ≥ 35 mm

3 Mineralwolle (RF1), Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Detail F - Wanddurchführung leichte Trennwand

Die leichte Trennwand erhält beidseitig Aufdoppelungen aus PROMATECT®-H Streifen d ≥ 10 mm.

Der Kanal erhält auf beiden Wandseiten einen umlaufenden Abdeckstreifen aus PROMATECT®, die Materialdicke entspricht der Kanaldicke.

1 Streifen PROMATECT®-H, b ≥ 200 mm, d ≥ 10 mm

2 Streifen PROMATECT®, b \geq 100 mm, d \geq 5


Stahldrahtklammern oder Schrauben, Abstand ≈ 150 mm

Mineralwolle (RF1), Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Brandschutzplatte PROMATECT® d ≥ Tabelle 1

Plattendicke (d)	2+5	Länge der Befestigung
25 mm		Klammern I ≥ 38 mm Schraube 3.9 x 45 (4625)
30 mm		Klammern I ≥ 50 mm Schraube 3.9 x 55 (4625)
35 mm		Klammern I ≥ 63 mm Schraube 4.2 x 65 (4603T)
40 mm		Klammern I ≥ 63 mm Schraube 4.2 x 65 (4603T)
50 mm		Klammern I ≥ 80 mm Schraube 4.2 x 75 (4623)

≥ 115 ≥100 ^{≥10} ≥100 ^{≥10} ≥100



Detail G - Deckendurchführung

Bei Deckendurchführungen wird die Restöffnung mit PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG İll vergossen. Ggf. ist durch eine Bewehrung die Tragfähigkeit sicherzustellen.

Bis zu einer Breite von 50 mm kann der Spalt alternativ auch mit Mineralwolle verschlossen werden. Details auf Anfrage. Die Lastabtragung vom Kanal auf die Decke erfolgt geschossweise durch Versteifungskragen aus PROMATECT® Streifen.

PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III


2 Mineralwolle (RF1), Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

3 Streifen PROMATECT®, b ≥ 100 mm, d ≥ 4

Brandschutzplatte PROMATECT®

d ≥ Tabelle 1



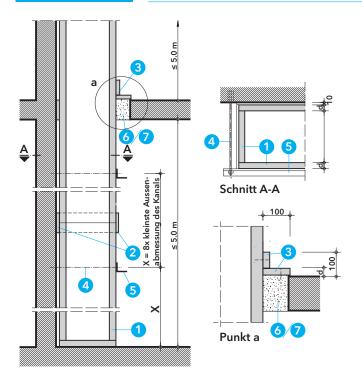

Detail H - Geschosshöhen

Die Entrauchungsleitung kann Geschosshöhen bis 5 m ohne zusätzliche Tragekonstruktionen überwinden.

Die Gesamthöhe der Entrauchungsleitung kann ein Vielfaches von 5 m betragen, wenn jeweils im Abstand von 5 m das Leitungsgewicht durch eine Massivdecke (Punkt a) oder durch entsprechend bekleidete und bemessene Konsolen abgefangen wird.

Um ein Knicken zu verhindern, darf die freie Leitungslänge das Verhältnis (8:1) zur kleinsten Aussenabmessung nicht überschreiten. Dazu werden unbekleidete Halterungen im Abstand zum Verhältnis (8:1) der kleinsten Aussenabmessung montiert.

Die Halterungen bestehen aus Winkelprofilen und Gewindestäben. Die Gewindestäbe sind mit geeigneten Befestigungsmaterialien in der Massivwand zu befestigen (Schnitt A-A).


Der Kanalstoss wird durch die umlaufende Muffe abgedeckt. Durch die Muffe ergibt sich ein Luftspalt zwischen Entrauchungsleitung und Wand von ca. 10 mm, der frei bleibt. Die Muffe muss plan an der Massivwand anliegen, ggf. ist sie Spachtelmasse von Promat gegen die Wand anzudrücken.

Brandschutzplatte PROMATECT®	d ≥ Tabelle 1

- 2 Muffe PROMATECT®-H
- 3 Streifen PROMATECT*
- 4 Gewindestab
- 5 Winkelprofil (Traverse)
- 6 PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III
- 7 alternativ Mineralwolle RF1 siehe Detail G

Abstand der Halterung


kleinste Aussenabmessung	Faktor	Abstand der Halterung 4
≥ 250 mm	x 8	≤ 2000 mm
≥ 375 mm	x 8	≤ 3000 mm
≥ 500 mm	x 8	≤ 4000 mm
≥ 625 mm	x 8	≤ 5000 mm




Detail I - Lastabtragung

Der Übergang einer horizontalen Entrauchungsleitung in eine vertikale ist hier skizzenhaft dargestellt. Die vertikale Leitung ist durch eine entsprechend zu bemessende und brandschutztechnisch zu bekleidende Stahltragekonstruktion zu unterstützen und in ihrer Lage zu stabilisieren. Die Bemessung der Bekleidungsdicke erfolgt nach dem U/A-Wert entsprechend Promat-Konstruktionen, z.B. 418.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®





Detail J - Revisionsöffnung

Der Promat[®]-Montagerahmen ist in Standardabmessungen lieferbar; er kann für kleinere Öffnungen bauseits abgelängt werden.

Der Montagerahmen aus verzinktem Stahl und wird mit allen Zubehörteilen geliefert.


Die benötigten PROMATECT*-Platten sind bauseits einzusetzen.

Brandschutzplatte PROMATECT®

d ≥ Tabelle 1

2 Promat®-Montagerahmen

Durchreichmass 400x400 mm Durchreichmass 600x600 mm

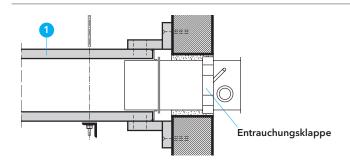


Detail K - Entrauchungsklappe (schematisch)


Entrauchungsklappen unterliegen der Produktnorm EN 12101-8 und sind CE-gekennzeichnet. Der Anschluss an den Promat-Entrauchungskanal wird durch den Entrauchungsklappen-Hersteller definiert. Massgebend für die Ausführung aller Anschlüsse ist in jedem Fall die Leistungserklärung bzw. Montageanleitung des Entrauchungsklappenherstellers.


Brandschutzplatte PROMATECT®

d ≥ Tabelle 1



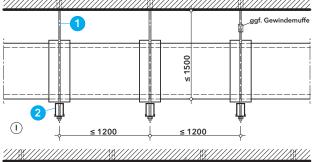

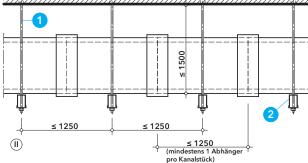

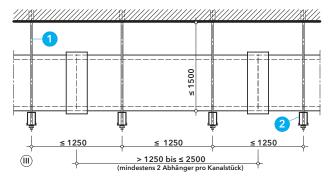

Detail L - Abhänger

Die Länge der Formstücke darf maximal 2500 mm betragen; aufgrund der Plattenbreite wird sie in der Regel jedoch mit 1200 mm ausgeführt.

Die Abhängung kann variabel angeordnet werden; mindestens eine Abhängung pro Formstück. Empfohlen wird die Anordung unter der Muffe. Der Abstand der Abhänger richtet sich nach der statischen Bemessung, er darf 1250 mm nicht überschreiten.

- 1 Abhänger, Gewindestab
- 2 Traverse

Abhänger bis 1500 mm können ungeschützt ausgeführt werden, bei grösserer Abhängehöhe ist eine Bekleidung auszuführen.

Als Abhänger sind Gewindestäbe aus Stahl ohne elastische Zwischenglieder zu verwenden. Die Bemessung muss so erfolgen, dass die folgenden rechnerischen Spannungen nicht überschritten werden:

- El 30-, El 60-Entrauchungsleitungen: ≤ 9 N/mm² je Gewindestab
- El 90-, El 120-Entrauchungsleitungen: ≤ 6 N/mm² je Gewindestab.

Zulässige Zugkraft pro Gewindestab

Gewindestab	Spannungs-	max. Kraft/Gewindestab				
Ø	querschnitt	EI 30 / EI 60	El 90 / El 120			
M8	36,6 mm ²	329,4 N	219,6 N			
M10	58,0 mm ²	522,0 N	348,0 N			
M12	84,3 mm ²	758,7 N	505,8 N			
M14	115,0 mm ²	1035,0 N	690,0 N			
M16	157,0 mm ²	1413,0 N	942,0 N			
M18	177,0 mm ²	1593,0 N	1062,0 N			
M20	245,0 mm ²	2205,0 N	1470,0 N			

Dimensionierung


Mit dem digitalen Brandschutzplaner erhalten Sie schnell und einfach die richtige Dimension der Abhänger und Traversen.





Befestigung

Die Befestigung der Abhänger erfolgt an Massivbauteile. Es ist darauf zu achten, dass alle Bauteile mindestens den gleichen Feuerwiderstand wie die Entraungsleitung besitzen. Hierfür ist geeignetes Befestigungsmaterial mit Brandschutzzulassung zu verwenden. Kunststoffdübel sind nicht zulässig.

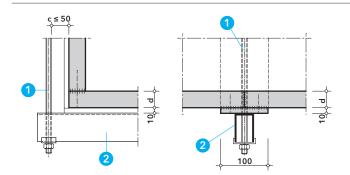

Detail M - Traversen

Der Abstand (c) zwischen Abhänger und Schacht darf ≤ 50 mm betragen. Als Traversen (horizontale Trageprofile) können unterschiedliche Stahlprofile verwendet werden, siehe Tabelle 2. Die Statik ist für den Heisszustand auszulegen.

1 Abhänger, Gewindestab

2 Traverse

Dimensionierung

Mit dem digitalen Brandschutzplaner erhalten Sie schnell und einfach die richtige Dimension der Abhänger und Traversen.


https://brandschutzplaner.promat.ch/ventilation/abhaenger



Tabelle 2 - Traversen (horizontale Trageprofile)

•	31 .
Hersteller	Тур
diverse	L - Winkelprofil
Baustoff + Metall GmbH	C - Lochschiene
Fischer	FUS - Montageschiene
Fischer	MS - Montageschiene
Hilti Schweiz AG	MQ - Montageschiene
Würth AG Schweiz	Varifix C-Montageschiene
Für die Auslegung der Traversen	fragen Sie uns bitte an.



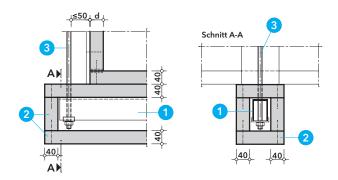


Detail N - Traversenbekleidung Bei PROMATECT*-L500 Kanälen El 90 bzw. El 120 mit einer Innenbreite ≥ 1250 mm sind die Traversen zu bekleiden.

- 1 Traverse
- 2 Brandschutzplatte PROMATECT®-L500

d ≥ 40 mm

3 Abhänger, Gewindestab

Bemessung nach Detail L



Detail O - Abhängerlänge

Die Temperaturerhöhung im Brandfall führt zu einer starken Längenänderung der Abhänger.


Bei einer Abhängehöhe ≤ 1500 mm (Unterkante Rohdecke bis Unterkante Kanal) können die Abhänger unbekleidet bleiben, bei grösserer Abhängehöhe ist eine Bekleidung vorzusehen, welche die Längenänderung durch Temperatur auf das gleiche Niveau wie bei 1500 mm begrenzt, fragen Sie uns bitte an.

Brandschutzplatte PROMATECT®

d ≥ Tabelle 1

2 Abhänger, Gewindestab

3 Traverse



Ausführungsvarianten für Schnitt A-A:


Ausführungsvarianten für Schnitt B-B:



















Detail P - Formteile

Die Herstellung dieser Formteile ist wegen der guten Bearbeitungseigenschaften der PROMATECT*-Platten einfach und problemlos. Druckverluste durch Richtungsänderungen sind bei der Planung zu berücksichtigen.





Nachfolgende Übergrössen von Entrauchungsleitungen sind nach EN 13501-4 klassifziert, hierfür braucht es eine objektbezogene Freigabe der Feuerpolizei.


Tabelle 3 - Plattenstärken (d) nach Feuerwiderstand und Befestigungsmittel

Promat

1			Eckverbindung			Flächenverbindung			
Feuerwiderstand	Druck Pa	(d) mm	Kanalabmessung max. Innen (BxH)	Detail	Klammern ca. alle 100 mm	Schrauben ca. alle 200 mm	Muffe (d) mm	Klammern ca. alle 100 mm	Schrauben ca. alle 200 mm
EI 60	-1500/+500	30	2300 x 850 mm	Q	l ≥ 63	4.2 x 65 (4603T)	20	l ≥ 38	3.9 x 45 (4625)
EI 120	-1500/+500	50	2300 x 850 mm	Q	1≥80	4.8 x 90 (4623)	20	1≥38	3.9 x 45 (4625)







Detail Q₁ - PROMATECT*-L500, Querschnitte und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 2300 × 850 mm Betriebsdruck: + 500 Pa / - 1500 Pa

Der Abhängerabstand darf bis 1250 mm betragen. Die Traversen müssen nicht bekleidet werden.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-L500	d ≥ Tabelle 3
2 Abhänger, Gewindestab	Bemessung Detail L
3 Traverse unbekleidet	

Detail Q₂ - Aussteifung

Entrauchungskanäle mit Breite grösser als 1250 mm werden zur Aussteifung mit Innenwandstreifen aus PROMATECT*-L500 ausgeführt. Die Zwischenräume dienen dem Druckausgleich.

Brandschutzplatte PROMATECT®-L500	d ≥ Tabelle 3
Promat®-Kleber K84	
3 Stahldrahtklammern oder Schrauben	Tabelle 3


Detail Q₃ - Mittelabhänger

Die mittlere Abhängung erfolgt durch den Kanal hindurch. Die Plattendurchdringungen sind unten und oben auf der Kanalinnenseite mit PROMATECT*-L500 Zuschnitten 100x100 mm in der gleichen Dicke wie der Kanal zu verstärken. Die Fixierung der Aufdoppelung und das Verfüllen des Bohrloches erfolgt mit Promat*-Kleber K84.


1 Muffe PROMATECT®-H	d ≥ 20 mm
Streifen PROMATECT®-L500, 100x100 mm	d ≥ Tabelle 3
3 Promat®-Kleber K84	
4 Abhänger, Gewindestab Bem	nessung Detail L





Nach DIN geprüfte und anerkannte Querschnitte und Betriebsdrücke. Nachfolgende Details brauchen eine objektbezogene Freigabe der Feuerpolizei.



Promat







Nachweise: Prüfberichte und Gutachten

Detail R₁ - Typ I - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): \leq 600 x 600 mm + 2000 Pa / - 2300 Pa Betriebsdruck:

Der Abhängerabstand darf bis 1250 mm betragen.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

Eckverbindung: Stahldrahtklammern, I = 80 mm, Abstand ≈ 100 mm, oder Promat®-Schraube 4623 4.2 x 75 mm, Abstand ≈ 150 mm

Detail R₂ - Typ II - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): $\leq 1000 \times 750 \text{ mm}$ Betriebsdruck: ± 1000 Pa

Der Abhängerabstand darf bis 1250 mm betragen.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

Eckverbindung: Stahldrahtklammern, I = 80 mm, Abstand ≈ 100 mm, oder Promat®-Schraube 4623 4.2 x 75 mm, Abstand ≈ 150 mm

Detail $\mathbf{R}_{\scriptscriptstyle{3}}$ - Typ III - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 1250 x 1250 mm Betriebsdruck: + 1000 Pa / - 750 Pa Der Abhängerabstand darf bis 1250 mm betragen.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

Eckverbindung: Stahldrahtklammern, I = 80 mm, Abstand ≈ 100 mm, oder Promat®-Schraube 4623 4.2 x 75 mm, Abstand ≈ 150 mm

Detail R_4 - Typ IV - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 1600 x 1200 mm Betriebsdruck: + 500 Pa / - 500* Pa


Der Abhängerabstand darf bis 1250 mm betragen.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

Eckverbindung: Stahldrahtklammern, I = 63 mm, Abstand ≈ 100 mm, oder Promat®-Schraube 4603T 4.2 x 65 mm, Abstand ≈ 150 mm *Bei Unterdruck sind bei der oberen Eckverbindungen ausschliesslich Promat®-Schrauben 4.2 x 75 zu verwenden.





Nach DIN geprüfte und anerkannte Querschnitte und Betriebsdrücke. Nachfolgende Details brauchen eine objektbezogene Freigabe der Feuerpolizei.




Promat

00L vi 00L v

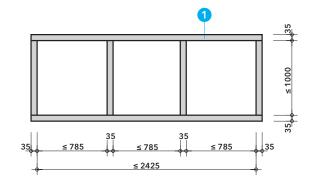

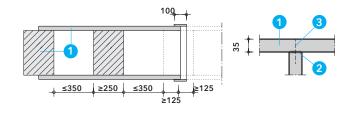

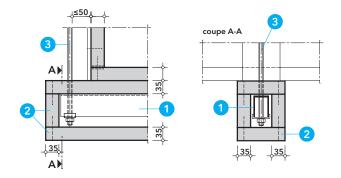

Nachweise: Prüfberichte und Gutachten

Detail R₅ - Typ V - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 1500 x 1000 bzw. 750 mm Betriebsdruck: + 500 Pa / - 2000 Pa

Der Abhängerabstand darf bis 1250 mm betragen.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

Eckverbindung: Stahldrahtklammern, I = 80 mm, Abstand \approx 100 mm, oder Promat*-Schraube 4623 4.2 x 75 mm, Abstand \approx 150 mm Zur Aussteifung werden Innenwandstreifen aus PROMATECT*-LS eingesetzt.

Detail R₆ - Typ VI - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 1780 x 700 mm Betriebsdruck: + 1000 Pa / - 2000 Pa

Der Abhängerabstand darf bis 1200 mm betragen.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

Eckverbindung: Stahldrahtklammern, I = 80 mm, Abstand ≈ 100 mm, oder Promat*-Schraube 4623 4.2 x 75 mm, Abstand ≈ 150 mm. Zur Aussteifung werden Innenwandstreifen aus PROMATECT*-LS eingesetzt.

Die horizontalen Traversen sind zu bekleiden, siehe Detail R_o.

Detail R₇ - Typ VII - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): \leq 2425 x 1000 mm Betriebsdruck: + 1000 Pa / - 1500 Pa

Der Abhängerabstand darf maximal 600 mm betragen.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

Eckverbindung: Stahldrahtklammern, I = 80 mm, Abstand ≈ 100 mm, oder Promat*-Schraube 4623 4.2 x 75 mm, Abstand ≈ 150 mm. Zur Aussteifung werden Streifen aus PROMATECT*-LS eingesetzt. Bei Überdruck sind für die Aussteifung Schrauben 5.0 x 80, Abstand ≈ 65 mm oder Stahldrahtklammern I = 80 mm zu verwenden. Die horizontalen Traversen sind zu bekleiden, siehe Detail $R_{\rm p}$.

Detail R_o - Aussteifungen für Kanaltypen II - IV

Die Kanaltypen II bis IV erhalten zur Aussteifung Innenwandstreifen aus PROMATECT*-LS.

Die Aussteifungen werden mit Klammern bzw. Schrauben und Promat*-Kleber K84 in die Boden- und Deckenplatte befestigt.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

- Promat®-Kleber K84
 - 3 Stahldrahtklammern I = 80 mm, Abstand ≈ 100 mm oder Promat*-Schraube 4623 4.2 x 75, 3 Stk. pro Aussteifung

Promat®-Schraube 4623 4.2 x 75, 3 Stk. pro Ausste

Detail R_9 - Traversenbekleidung

Die Querschnittsabmessungen der Traversen sind nach statischer Bemessung festzulegen. Für die Bekleidung der Traversen werden PROMATECT*-LS-Streifen verwendet. Variante auf Anfrage. Abstand und Dimensionierung der Abhänger richten sich nach der statischen Bemessung. Der maximale Abhängerabstand beträgt 1200 mm.

1 Traverse

2 Streifen PROMATECT®-LS

d ≥ 35 mm

3 Abhänger, Gewindestab

Bemessung nach Detail L



Für 3-seitige Entrauchungsleitungen mit Brandschutz ist die entsprechende europäische Norm noch nicht vorhanden. Aus diesem Grund zeigen wir in Anlehnung an EN 1366-8 geprüfte und nach EN 13501-4 klassifzierte Details. Nachfolgende Details brauchen eine objektbezogene Freigabe der Feuerpolizei.

Tabelle 4 - Plattenstärken (d) nach Feuerwiderstand und Befestigungsmittel

			1	Eckverbindung		bindung		Flächenve	enverbindung	
	Klassifizierung nach EN 13501-4	Kanalgrösse Innen (BxH)	(d) mm	Detail	Klammern ca. alle 100 mm	Schrauben ca. alle 200 mm	Muffe (d) mm	Klammern ca. alle 100 mm	Schrauben ca. alle 200 mm	
	EI 60	1250 x 1000 mm	30	S	l ≥ 63	4.2 x 65 (4603T)	10	l ≥ 28	3.9 x 30 (4625)	
	(h _o , i ↔ o) - S 3-seitig	2300 x 850 mm	30	S	l ≥ 63	4.2 x 65 (4603T)	10	1 ≥ 28	3.9 x 30 (4625)	
	EI 120	1250 x 1000 mm	50	S	l ≥ 80	4.8 × 90 (4623)	20	l ≥ 38	3.9 x 45 (4625)	
	$(h_o, i \leftrightarrow o) - S$ 3-seitig	2300 x 850 mm	50	S	l ≥ 80	4.8 × 90 (4623)	20	l ≥ 38	3.9 x 45 (4625)	

000L vi


Promat

Detail S₁ - Querschnitt und Betriebsdruck

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 1250 × 1000 mm Betriebsdruck: + 500 Pa / - 1500 Pa Für dieses Detail braucht es keine Abhänger.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-L500

d ≥ Tabelle 4




Detail S₂ - Aussteifung


lichter Querschnitt (b × h): ≤ 2300 × 850 mm Betriebsdruck: + 500 Pa / - 1500 Pa

Für dieses Detail braucht es keine Abhänger. Grosse Abmessungen werden mit Innenwandstreifen aus PROMATECT*-L500 ausgesteift. Die Zwischenräume dienen dem Druckausgleich.

Brandschutzplatte PROMATECT®-L500

d ≥ Tabelle 4





Detail S₃ - Deckenanschlüsse

Der Deckenanschluss erfolgt mit Stahlwinkeln und PROMATECT*-L500 Streifen welche mit Promat*-Kleber K84 und Nagelanker befestigt werden. Die Seitenwände werden mit Schrauben oder Stahlnägel befestigt, mit Mineralwolle abgedichtet und mit Promat*-Kleber K84 an die Decke geklebt. Bei Schrauben empfehlen wir den Stahlwinkel vorzubohren.

1 Brandschutzplatte PROMATECT®-L500 d \geq Tabelle 4 2 Streifen PROMATECT®-L500 b \geq 70 mm; d \geq 50 mm


3 Promat®-Kleber K84

4 Mineralwolle (RF1), Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

5 Stahlwinkel 60/40 x 1 mm

Für Untergrund geeignete Befestigung, z.B. Beton Promat® Betonschraube 6x80 mm Abstand ≈ 400 mm oder Promat® Nagelanker 6x30/50 oder Kunkel® N-K 6-50-55/89 Einbautiefe in Beton ≥ 35 mm

Promat*-Schraube 4623, 4.2 x 75 mm, Abstand ≈ 150 mm oder Stahlnagel ≥ Ø 2.8 x 70 mm



Detail S₄ - Aussteifung Bodenanschluss

Jede Aussteifung wird beim Kanalboden mit Promat*-Kleber K84 verklebt und durch den Kanalboden mit zwei Schnellbauschrauben und Unterlegescheibe M5 befestigt.


1 Brandschutzplatte PROMATECT®-L500 d ≥ Tabelle 4

Promat®-Kleber K84

3 Promat*-Schraube mit U-Scheibe M5, 2 Stk. pro Aussteifung EI 60 ≥ 4.2 x 75 Promat*-Schraube 4623 EI 120 ≥ 4.8 x 90 Promat*-Schraube 4623



Für 3-seitige Entrauchungsleitungen mit Brandschutz ist die entsprechende europäische Norm noch nicht vorhanden. Aus diesem Grund zeigen wir nach DIN geprüfte und anerkannte Details. Nachfolgende Details brauchen eine objektbezogene Freigabe der Feuerpolizei.

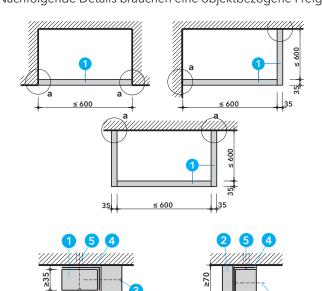

Promat

innen

oder

35

Punkt a

Nachweise: Prüfberichte und Gutachten


Detail T₄ - ohne Abhänger und Traverse

lichter Querschnitt (b × h): $\leq 600 \times 600 \text{ mm}$ Betriebsdruck: $\pm 500 \text{ Pa}$

Die PROMATECT*-LS-Entrauchungsleitung kann auch ein-, zweioder dreiseitig ausgeführt werden. Für diese Konstruktionsvarianten sind keine Abhänger oder Traversen erforderlich. Die maximalen Innenmasse betragen 600 mm × 600 mm. Die angrenzenden Massivbauteile müssen mindestens den gleichen Feuerwiderstand aufweisen. Als Decken- oder Wandanschluss

(Punkt a) stehen zwei Alternativen zur Verfügung. Die Befestigung im Massivbauteil erfolgt mittels Metalldübeln und Schrauben. Die Seitenwände (Punkt a) werden mit Schrauben an Stahlblechwinkeln befestigt.

Brandschutzplatte PROMAT	ECT®-LS d ≥ 35 mm			
2 Streifen PROMATECT®-LS	d ≥ 18 mm			
3 Promat®-Schraube 4622	3.5 x 45 mm, Abstand ≈ 250 mm			
4 Stahlblechwinkel	60/35 x 0.7 mm			
Für Untergrund geeignete Befestigung, z.B. Beton Promat® Betonschraube oder Nagelanker Abstand ≈ 400 mm Einbautiefe in Beton ≥ 35 mm Alternativ zugelassener Dübel mit Schraube Ø ≥ 6 mm				

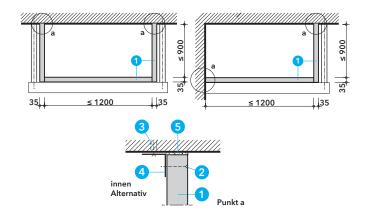

innen

oder

18 35

Punkt a

Detail T₂ - mit Abhänger und Traverse

lichter Querschnitt (b × h): ≤ 1200 × 900 mm Betriebsdruck: +750 Pa / - 0 Pa

Der PROMATECT*-LS - Kanal ist in dreiseitiger Ausführung mit lichtem Querschnitt bis 1200 mm × 900 mm bis zu einem Druck von +750 Pa zulässig.

Die Abhänger sind grundsätzlich nach Detail O zu bekleiden.

Der Abhängerabstand darf bis 1200 mm betragen.

Die Traversen sind nach Detail N zu bekleiden.

Die angrenzenden Massivbauteile müssen mindestens den gleichen Feuerwiderstand aufweisen. Die Befestigung an Wand bzw. Decke erfolgt mittels Stahlblechwinkeln.

- Open Standschutzplatte PROMATECT®-LS d ≥ 35 mm
- 2 Promat^o-Schraube 4622 3.5 x 45 mm, Abstand \approx 250 mm
- Für Untergrund geeignete Befestigung, z.B. Beton Promat® Betonschraube 6x40 mm Abstand ≈ 400 mm oder Promat® Nagelanker 6x30/5
- Alternativ zugelassener Dübel mit Schraube Ø ≥ 6 mm 40/40 x 1.
- 40/40 x 1.5 mm Promat*-Ready Mix PRO Fertigspachtel oder Promat*-Filler PRO





Ihre Ansprechpartner



Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Tel. 052 320 94 00
FAX 052 320 94 02
office@promat.ch

Kantone: AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL



Alex Amrein Tel. +41 79 508 00 32 amrein@promat.ch



Thomas Raimann Tel. +41 79 368 62 91 raimann@promat.ch





Mišo Polić Tel. +41 79 514 79 07 polic@promat.ch

Kantone: AG, BE, BL, BS, SO, VS



Beat Spielhofer Tel. +41 79 670 90 98 spielhofer@promat.ch





Daniel Berger Tel. +41 79 781 67 41 berger@promat.ch

Linkedin
Einfach #Promat Switzerland folgen



Frank Feller Tel. +41 79 887 04 65 feller@promat.ch



Promat Focus

Mit dem E-Mail-Newsletter von Promat erfahren Sie bequem Neuigkeiten.

Melden Sie sich jetzt an: www.promat.ch/newsletter